



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

UAB „ID PROJEKTAS“
Projekto vadovei
Irinai Demidovai-Buizinienei

2015-05- 2 Nr. 9.4- 1232 (9.6.)
I 2015-04-22 Nr. 04-03


Saulėtekio al. 15 (2 aukštas)
LT-10224 Vilnius

El.p. idprojektas@gmail.com

DĖL TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKymo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015-04-22 rašte Nr. 04-03 pateiktus klausimus susijusius su departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklių (toliau – GSPR taisyklės) ir departamento direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtintų Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių (toliau – VSGS taisyklės) reikalavimų taikymu. Atsakome į Jūsų pateiktus klausimus.

Klausimas. Vadovaujantis GSPR taisyklių 99.3 punktu evakuacija iš patalpos galima per kitą tame pat aukšte esančią pagal sprogimo ir gaisro pavojų nepavojingą gaisrinį skyrių ar patalpą, turinčią pirmiau nurodytus evakavimo(si) kelius. Todėl prašome išaiškinti kaip turi būti nustatomas evakuacijos kelio ilgis iš tokių visuomeninės paskirties patalpų. Ar teisingai suprantame, kad atveju, kai evakuacija vyksta per saugią patalpą (patalpą Nr. 2) evakuacijos kelio ilgis, plotis ir evakuacinių išėjimų skaičius turi būti parenkamas analogiškai kaip ir pirmai patalpai, tik papildomai įvertinus žmonių skaičių, kuris gali būti toje antroje patalpoje? Ar evakuacijos kelio ilgis per dvi patalpas turi būti toks kaip ir vienai patalpai?

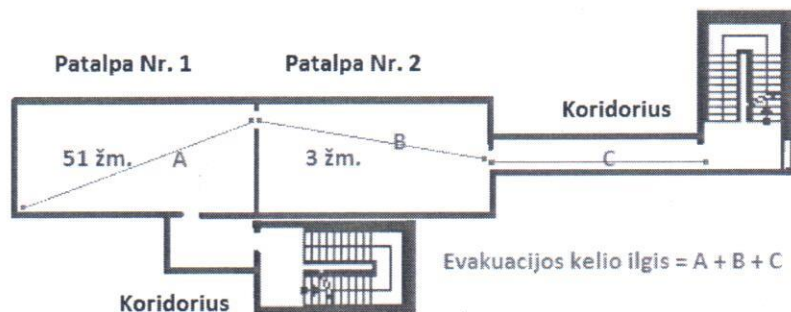


Atsakymas. Atkreiptinas dėmesys, kad visuomeninės paskirties patalpose evakavimo(si) kelio ilgis (paveiksle A ir B ilgiai) nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose, iki evakuacinio išėjimo nagrinėjamas pagal VSGS taisyklių 81 punkto 4 lentelę. Leistinas koridoriaus



evakavimo(si) kelio ilgis koridoriumi (paveiksle C ilgis) nustatomas pagal VSGS taisyklių 82 punkto 5 lentelę, atsižvelgiant į juo evakuojamų žmonių srauto tankį (žm./kv. m). Evakuacinių išėjimų ilgiai iš patalpų (žmonių skaičius nevertinamas) nustatomi iš VSGS taisyklių 4 lentelės kiekvienai patalpai atskirai ir nesumuojami. Įgyvendinant GSPR taisyklių 99.3 punkto evakuavimo(si) kelio nuostata, evakavimo(si) kelias iš 1 ir 2 patalpos toliau turi vesti tiesiai į lauką arba koridoriumi, vestibuliu, laiptine į lauką.

Klausimas. Prašome išaiškinti kaip turi būti nustatomas atstumas iš koridoriaus, kuriame yra aklinos zonos?

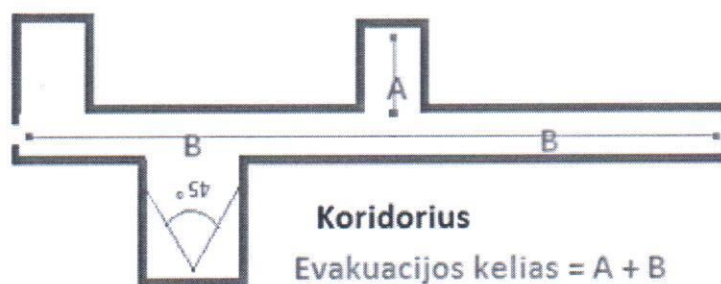

Atsakymas. Evakavimo(si) kelio ilgis koridoriumi A atkarpoje (Jūsų rašte pateiktas paveikslas pakoreguotas), turi neviršyti 5 lentelės eilutėje *Iš patalpų į aklina koridorių arba holą* nurodytų verčių, ir tenkinti VSGS taisyklių 82 punkto sąlygą, kad patalpose, kurių išėjimai veda į aklina koridorių, turi būti ne daugiau kaip 80 žmonių. Evakavimo(si) kelio ilgis paveikslo B atkarpoje turi neviršyti 5 lentelės eilutėje *Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką* nurodytų rodiklių, įvertinus koridoriumi evakuojamų žmonių srauto tankį.

Direktoriaus pavaduotojas

Vytas Kaziliūnas

Vincas Sasnauskas, tel.: (8 5) 271 7518, el. p. vincas.sasnauskas@vpgt.lt